


鑫威利小型熱泵 架設循環配置圖

儲熱保溫桶
(單電孔+感溫孔)

注意事項:

- 1.熱泵主機循環進水管路必須裝設Y型過濾器，每台機組均附有一個。
- 2.首次進水必須排除熱泵主機交換器中的空氣，利用手動排氣開關排氣，當排氣完成才能送電。
- 3.熱泵主機內感溫棒不能浸入水中，請放置保溫桶的感溫孔內，亦不能貼於桶壁或管壁。

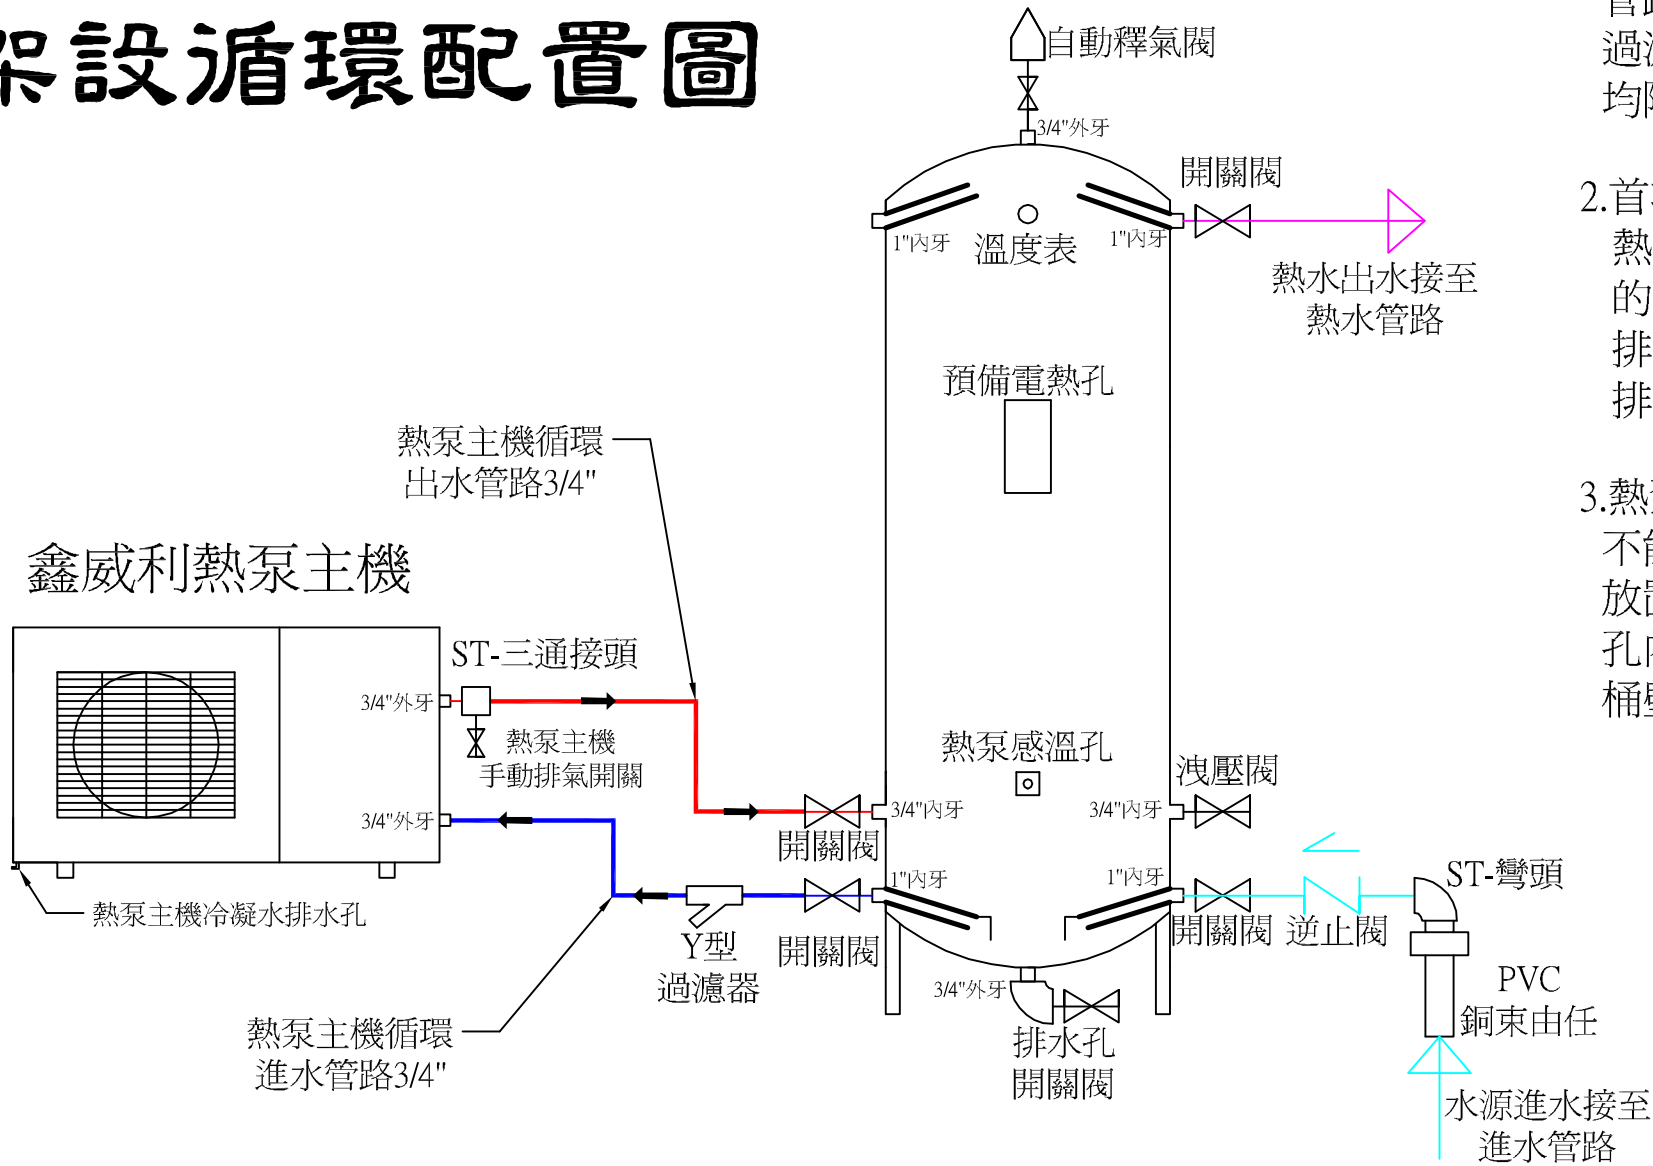

鑫威利熱泵系統配置

設計

鑫威利股份有限公司

日期

小型熱泵+單一保溫桶

設計

TLE: 04-24616129 FAX: 04-24611009

圖面名稱

熱泵循環管路配置圖

單位